


SRD2

SRD2-TOPIR

SRD2-OPIR


Universeller programmierbarer Innenraumregler und Messumformer SRD2

Der SRD2 ist ein Wandmontierter programmierbarer Regler und Messumformer mit Kommunikationsmöglichkeiten. Jeder Regelkreis kann 2 PI-Sequenzen und mehrere Binärstufen verwenden. Der SRD2 verfügt über eine eingebaute isolierte RS485-Kommunikationsschnittstelle, die eine Peer-to-Peer-Kommunikation mit einem Bedienterminal wie dem OPT1-(2TH)-VC ermöglicht. Ein optionaler eingebauter 3,5-Zoll-Touchscreen oder ein Farbdisplay mit Touch-Tasten bieten eine perfekte und flexible Möglichkeit zur Benutzerinteraktion

Die Kommunikation unterstützt BACnet oder Modbus. Es ist auch eine Wi-Fi-Kommunikationsoption verfügbar, die Modbus TCP und BACnet/IP unterstützt. Ein integrierter Webserver bietet eine Webschnittstelle für den Zugriff auf den Regler, um die Verbindungseinstellungen zu ändern und den Regler zu bedienen.

Komplette Parametersätze können mit dem Zubehör AEC-PM2 kopiert oder mit einem PC und dem EasySet-Programm über einen RS485-USB-Konverter oder über Wi-Fi ausgetauscht werden. Der SRD2 verwendet das universelle und flexible X2-Betriebssystem von Vector Controls und ist entsprechend dieser Dokumentation vorkonfiguriert.

Funktionen

- Vier universell konfigurierbare Regelkreise:
 - Funktionen für Entfeuchtung, Sollwertverschiebung und Kaskadenregelung
 - Mehrere Zusatzfunktionen: automatische Umschaltung zwischen Heizen und Kühlen, automatische Freigabe, Sollwertkompensation
 - Freies Heizen und Kühlen mit Enthalpie- oder temperaturabhängiger Economizer-Funktion
 - Differential-, Mittelwert-, Min- und Max-Funktionen, Enthalpie- und Taupunktberechnungen
 - Messumformer-Funktion für Sensoren und Sollwerte
- Misst:
 - Temperatur
 - Feuchtigkeit
 - CO₂
 - VOC Luftqualität
 - Staubpartikel (Particulate Matter PM1.0, PM2.5, PM10)
 - Formaldehyd
- Ein Passiv-Infrarot-Sensor, der zur Bewegungserkennung (besetzt/unbesetzt) verwendet werden kann
- 3,5-Zoll-Farbdisplay mit kapazitivem Touch (Typ -TOP)
- Farbdisplay mit Hintergrundbeleuchtung und Berührungstasten (Typ -OP)
- Eingebauter Feuchtigkeits- und Temperatursensor (Typ -TH), CO₂-Sensor (Typ -C), VOC-Sensor (Typ -Q), Staubpartikelsensor (Typ -D)
- 3 analoge Spannungsausgänge (VDC) und ein Relais mit einem Öffner und einem Schließer (SPDT)
- 8 frei zuweisbare Alarmzustände, wählbarer Zustand der Ausgänge bei Alarmzustand und Alarmton
- Serieller Modbus RTU/ASCII oder BACnet MS/TP über isolierte RS485
- Modbus TCP oder BACnet/IP über Wi-Fi
- Webserver für SRD2-Bedienung vom Computer / Mobilgerät oder über "EasyX2" Desktop/Mobile App
- Passwortgeschützte, programmierbare Benutzer- und Steuerungsparameter
- EasySet-Zugang über TCP/IP zur Konfiguration (Wi-Fi-Schnittstelle erforderlich)

Anwendungen

- Bedarfsgerechte Lüftung
- Heizung - Kühlung
- Luftbefeuchter und Luftentfeuchter
- Überwachung und Regelung der Luftqualität
- Lichtsteuerung, Präsenzüberwachung

Sicherheit



GEFAHR! Sicherheitshinweise

Dieses Gerät ist für den Einsatz als Betriebsregler oder Messumformer vorgesehen. Es handelt sich nicht um eine Sicherheitseinrichtung. Wenn ein Geräteausfall Menschenleben und Sachwerte gefährden könnte, liegt es in der Verantwortung des Kunden, des Installateurs und des Systemdesigners, zusätzliche Sicherheitsvorrichtungen anzubringen, um einen solchen Geräteausfall zu verhindern. Die Nichtbeachtung von Spezifikationen und örtlichen Vorschriften kann zu Geräteschäden führen und gefährdet Leben und Eigentum. Manipulationen am Gerät und falsche Anwendung führen zum Erlöschen der Garantie.

Bestellinformation

SRD2 ohne Bildschirm

| Produkt Name | Produkt No. | SI1 | SI2 | SI3 | SI4 | SI5 | SI6 | AO1 | AO2 | AO3 |
|-------------------------|-------------|-----|--------|-------|-----|-----|-------|-----|-------|------|
| SRD2-TH-411.103 | 40-300255 | T | H | | | | | T | H | - |
| SRD2-TH-411.103-MOD | 40-300216 | T | H | | | | | T | H | - |
| SRD2-TH-411.103-BAC | 40-300217 | T | H | | | | | T | H | - |
| SRD2-TH-411.103-WIM | 40-300218 | T | H | | | | | T | H | - |
| SRD2-TH-411.103-WIB | 40-300219 | T | H | | | | | T | H | - |
| SRD2-C-411.103 | 40-300271 | | | C | | | | C | | |
| SRD2-C-411.103-MOD | 40-300270 | | | C | | | | C | | |
| SRD2-D-411.103-MOD | 40-300269 | D | PM1.0 | PM10 | | | | D | PM1.0 | PM10 |
| SRD2-THC-411.103 | 40-300252 | T | H | C | | | | T | H | C |
| SRD2-THC-411.103-MOD | 40-300222 | T | H | C | | | | T | H | C |
| SRD2-THC-411.103-BAC | 40-300223 | T | H | C | | | | T | H | C |
| SRD2-THC-411.103-WIM | 40-300224 | T | H | C | | | | T | H | C |
| SRD2-THC-411.103-WIB | 40-300225 | T | H | C | | | | T | H | C |
| SRD2-THD-411.103 | 40-300251 | T | H | | D | | | T | H | D |
| SRD2-THCQ-411.103-MOD | 40-300250 | T | H | C | | Q | | T | H | C |
| SRD2-THCD-411.103-MOD | 40-300273 | T | H | C | D | | | T | H | C |
| SRD2-THCQ-411.103-MOD | 40-300250 | T | H | C | | Q | CO2eq | T | H | C |
| SRD2-THCQD-411.103-MOD | 40-300237 | T | H | C | D | Q | CO2eq | T | H | C |
| SRD2-THCQD-411.103-BAC | 40-300238 | T | H | C | D | Q | CO2eq | T | H | C |
| SRD2-THCQD-411.103-WIM | 40-300239 | T | H | C | D | Q | CO2eq | T | H | C |
| SRD2-THCQD-411.103-WIB | 40-300240 | T | H | C | D | Q | CO2eq | T | H | C |
| SRD2-D-411.103 | 40-300251 | D | PM 1.0 | PM 10 | | | | D | PM1.0 | PM10 |
| SRD2-THCQDF-411.103-MOD | 40-300299 | T | H | C | Q | D | F | T | H | C |

Beschreibung

| | | |
|--------|---|--|
| T | = | Temperatursensor |
| H | = | Feuchtigkeitssensor |
| C | = | CO2-Sensor |
| Q | = | VOC-Luftqualitätssensor |
| CO2 eq | = | CO2 Equivalent vom VOC sensor |
| D | = | Staubpartikel-Sensor |
| F | = | Formaldehyd Sensor |
| OP | = | Mit eingebautem Farbdisplay und Berührungstasten |
| TOP | = | 3.5 Zoll Touchbildschirm |
| IR | = | IR-Sensor (PIR) zur Bewegungserkennung |
| MOD | = | Kommunikation mit Modbus RTU oder ASCII |
| BAC | = | Kommunikation mit BACnet MS/TP |
| WIM | = | Kommunikation mit Modbus TCP über Wi-Fi |
| WIB | = | Kommunikation mit BACnet/IP über Wi-Fi |

Allen Geräten gemeinsam sind:

- 4 universell konfigurierbare Regelkreise
- 1 digitaler Ausgang (DO1) Niederspannungsrelais
- 3 Analogausgänge (AO) 0...10 VDC
- 1 aktiver Eingang 0...10 VDC (UI8)

Produkte mit CO2/VOC und Display (-OPIR):

- Luft Qualitäts Graphik aktiviert
- Ansonsten nicht aktiv

Produkte mit OPIR:

- UI7 als Bewegungsmelder (mit 30s Automatischer Abschaltzeit) aktiviert-> Zugewiesen auf DO1
- Ansonsten DO1 nicht aktiv.

AO1, AO2 und AO3 sind die Analogausgänge des Reglers und Messumformers. Das Gerät ist vorprogrammiert und arbeitet als Messumformer. Die Sensoren werden den analogen Ausgängen gemäß der Tabelle oben zugeordnet.

SRD2 mit kompaktem Bildschirm -OPIR

| Product Name | Product No. | SI1 | SI2 | SI3 | SI4 | SI5 | SI6 | AO1 | AO2 | AO3 |
|-----------------------------|-------------|-----|-------|------|-----|-----|-------|-----|-------|------|
| SRD2-TH-411.103-OPIR | 40-300256 | T | H | | | | | T | H | - |
| SRD2-TH-411.103-OPIR-MOD | 40-300253 | T | H | | | | | T | H | - |
| SRD2-TH-411.103-OPIR-BAC | 40-300254 | T | H | | | | | T | H | - |
| SRD2-TH-411.103-OPIR-WIM | 40-300220 | T | H | | | | | T | H | - |
| SRD2-TH-411.103-OPIR-WIB | 40-300221 | T | H | | | | | T | H | - |
| SRD2-C-411.103-OPIR | 40-300272 | | | C | | | | C | | |
| SRD2-D-411.103-OPIR | 40-300275 | D | PM1.0 | PM10 | | | | D | PM1.0 | PM10 |
| SRD2-THC-411.103-OPIR | 40-300226 | T | H | C | | | | T | H | C |
| SRD2-THC-411.103-OPIR-MOD | 40-300227 | T | H | C | | | | T | H | C |
| SRD2-THC-411.103-OPIR-BAC | 40-300228 | T | H | C | | | | T | H | C |
| SRD2-THC-411.103-OPIR-WIM | 40-300229 | T | H | C | | | | T | H | C |
| SRD2-THC-411.103-OPIR-WIB | 40-300230 | T | H | C | | | | T | H | C |
| SRD2-THQ-411.103-OPIR | 40-300231 | T | H | | | Q | CO2eq | T | H | Q |
| SRD2-THQ-411.103-OPIR-MOD | 40-300232 | T | H | | | Q | CO2eq | T | H | Q |
| SRD2-THQ-411.103-OPIR-BAC | 40-300233 | T | H | | | Q | CO2eq | T | H | Q |
| SRD2-THCD-411.103-OPIR-MOD | 40-300274 | T | H | C | D | | | T | H | C |
| SRD2-THCQD-411.103-OPIR-MOD | 40-300234 | T | H | C | D | Q | CO2eq | T | H | C |
| SRD2-THCQD-411.103-OPIR-BAC | 40-300235 | T | H | C | D | Q | CO2eq | T | H | C |
| SRD2-THCQD-411.103-OPIR-WIM | 40-300215 | T | H | C | D | Q | CO2eq | T | H | C |
| SRD2-THCQD-411.103-OPIR-WIB | 40-300236 | T | H | C | D | Q | CO2eq | T | H | C |

SRD2 mit 3.5 Zoll Bildschirm-TOPIR

| Product Name | Product No. | SI1 | SI2 | SI3 | SI4 | SI5 | SI6 | AO1 | AO2 | AO3 |
|------------------------------|-------------|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-----|-----|-----|
| SRD2-TH-411.103-TOPIR | 40-000301 | T | H | | | | | T | H | - |
| SRD2-TH-411.103-TOPIR-MOD | 40-000302 | T | H | | | | | T | H | - |
| SRD2-TH-411.103-TOPIR-BAC | 40-000303 | T | H | | | | | T | H | - |
| SRD2-TH-411.103-TOPIR-WIM | 40-000304 | T | H | | | | | T | H | - |
| SRD2-TH-411.103-TOPIR-WIB | 40-000305 | T | H | | | | | T | H | - |
| SRD2-THC-411.103-TOPIR | 40-000306 | T | H | C | | | | T | H | C |
| SRD2-THC-411.103-TOPIR -MOD | 40-000307 | T | H | C | | | | T | H | C |
| SRD2-THC-411.103-TOPIR -BAC | 40-000308 | T | H | C | | | | T | H | C |
| SRD2-THC-411.103-TOPIR-WIM | 40-000309 | T | H | C | | | | T | H | C |
| SRD2-THC-411.103-TOPIR-WIB | 40-000310 | T | H | C | | | | T | H | C |
| SRD2-THCQD-411.103-TOPIR-MOD | 40-000311 | T | H | C | D | Q | CO2eq | T | H | C |
| SRD2-THCQD-411.103-TOPIR-BAC | 40-000312 | T | H | C | D | Q | CO2eq | T | H | C |
| SRD2-THCQD-411.103-TOPIR-WIM | 40-000313 | T | H | C | D | Q | CO2eq | T | H | C |
| SRD2-THCQD-411.103-TOPIR-WIB | 40-000314 | T | H | C | D | Q | CO2eq | T | H | C |

Typen und Bestellinformation für vorkonfigurierte SRD2 Modelle

Eine detaillierte Beschreibung der Funktionsweise der vorkonfigurierten Modelle finden Sie im Kapitel "Vorkonfigurierte Varianten" auf Seite 12.

| Produkt Name | Produkt Nr. | Beschreibung | AO1 | AO2 | AO3 | DO1 |
|---|--------------|---|-----|-----|-----|-----|
| <i>Vorkonfigurierte SRD2-TH Modelle (-Wx)</i> | | | | | | |
| SRD2-TH-411.103-W8 | 40-300255-8 | W8 = Taupunkt-Sensor, ISO-Einheit °C W28 = Taupunkt-Sensor, Englische Einheit °F W9 = Enthalpie-Sensor, ISO-Einheit kJ/kg W29 = Enthalpie-Sensor, Englische Einheit BTU/lb | | | | |
| SRD2-TH-411.103-W28 | 40-300255-28 | | | | | |
| SRD2-TH-411.103-W9 | 40-300255-9 | | | | | |
| SRD2-TH-411.103-W29 | 40-300255-29 | | | | | |
| SRD2-TH-411.103-OPIR-W8 | 40-300256-8 | | | | | |
| SRD2-TH-411.103- OPIR-W28 | 40-300256-28 | | | | | |
| SRD2-TH-411.103- OPIR-W9 | 40-300256-9 | | | | | |
| SRD2-TH-411.103- OPIR-W29 | 40-300256-29 | | | | | |
| SRD2-TH-411.103- OPIR-W29 | 40-300256-29 | | | | | |

Zubehör

| Produktname | Produkt Nr. | Beschreibung |
|--------------------------------|-------------|--|
| <i>Sensoren</i> | | |
| SRA-Tn10 | 40-200005 | Eine große Auswahl an externen Sensoren finden Sie auf unserer Website www.vectorcontrols.com . Alle Vector Controls Temperatursensoren vom Typ NTC Sxx-Tn10 funktionieren mit diesem Regler. |
| SDB-Tn10-12-1 | 40-200124 | |
| SDB-Tn10-20-1 | 40-200133 | |
| SOD-Tn10-x | 40-200108 | |
| S-Tn10-2 | 40-200001 | |
| S-Tn10-6 | 40-200142 | |
| SC-Tn10-2 | 40-200095 | |
| SD-Tn10-12-1 | 40-200002 | |
| SD-Tn10-20-1 | 40-200003 | |
| AMI-S10 | 40-51xxxx | |
| <i>Kommunikation</i> | | |
| AEC-USB-01 | 40-500046 | USB-zu-RS-485-Konverterkabelsatz für das EasySet-Tool. Nicht erforderlich für Typ -WIM oder -WIB |
| <i>Speicher</i> | | |
| AEC-PM2 | 40-500130 | Plug-In Speichermodul zum Speichern und schnellen Kopieren von Parametersätzen |
| <i>Externes Bedienterminal</i> | | |
| OPT1-FA-TNV-VC | 40-500136 | Eine große Auswahl an externen Bedienterminals finden Sie auf unserer Website www.vectorcontrols.com . Alle Bedienterminals des Typs -VC funktionieren mit diesem Regler. |
| OPT1-FA-HTNV-VC | 40-500135 | |
| OPA2-VC | 40-500007 | |
| OPA2-2T-VC | 40-500047 | |
| OPA2-2HT-VC | 40-500023 | |
| OPF2-2T-VC | 40-500159 | |
| OPF2-2TH-VC | 40-500158 | |

Technische Daten

| | | | |
|----------------------------|---|---|--|
| Stromversorgung | Betriebsspannung | 24 VAC ±10%, 50/60 Hz, 15...34 VDC SELV nach HD 384, Klasse II, max. 48VA | |
| | Stromverbrauch | Max. 5 VA | |
| | Elektrischer Anschluss | Schraubklemmverbinder für Draht 0,52...1,3 mm ² (AWG 20...16) | |
| Eingebaute Sensoren | Temperatursensor | | |
| | Messgenauigkeit | Siehe Abbildung 2 im Abschnitt Sensoren | |
| | Reproduzierbarkeit | ± 0.1°C (± 0.2°F) | |
| | -TH | Luftfeuchtigkeitssensor | Kapazität Sensorelement |
| | | Bereich | 0...100% RH |
| | | Messgenauigkeit | Siehe Abbildung 1 im Abschnitt Sensoren |
| | | Hysterese | ± 1% |
| | | Reproduzierbarkeit | ± 0.1% |
| | | Stabilität | < 0,5% / Jahr |
| | -C | CO ₂ -Sensor | NDIR Photoakustische Sensortechnik mit automatischer Hintergrundkalibrierung (ASC) |
| | | Reaktionszeit (63%) | 1 Minute |
| | | Messbereich | 0 - 5000 ppm vol. |
| | | Reproduzierbarkeit | ± 10 ppm typisch |
| | Genauigkeit: | 400...999 ppm ± 50 ppm ± 2.5% vom Messwert | |
| | | 1000....1999 ppm ± 50 ppm ± 3% vom Messwert | |
| | | 2000....5000 ppm ± 40 ppm ± 5% vom Messwert | |
| -Q | VOC-Sensor | MEMS-Metalloxidsensor mit ABC-Algorithmus zur automatischen Hintergrundkalibrierung | |
| | Erfassungsbereich Modul | 0 - 100% AQI (Luftqualitätsindex), 0 - 500 TVOC-Indexpunkte Automatische Basislinienkorrektur (24 h) | |
| -D | Staubpartikel-Sensor | Laserlichtstreuungssensor | |
| | Partikelgrößenbereich | 0.3µm...10µm | |
| | Messbereich | 0...5000µg/m ³ | |
| | Auflösung | 1 µg/m ³ | |
| | Genauigkeit | PM1.0/PM2.5-Konfiguration 0...100 µg/m ³ = 10µg/m ³ , 101...500µg/m ³ = ±10% vom Wert PM10-Konfiguration 0...100 µg/m ³ = 25µg/m ³ , 101...500µg/m ³ = ±25% vom Wert | |
| -IR | Passiv-Infrarot-Sensor PIR | Bewegungserkennung | |
| | Erfassungswinkel | 120° horizontal und vertikal | |
| | Erfassungsbereich | max. 5,0 m, horizontal und vertikal | |
| Signal Eingang | Passiver Eingang RT/DI Passive Temperatur Bereich | UI8, resistiver Temperatursensor NTC oder DI offener Kontakt NTC (Sxx-Tn10) 10kΩ@25°C -40...100 °C (-40...212 °F) | |
| Signalausgänge | Analogausgänge | AO1, AO2, AO3 | |
| | Ausgangssignal | 0...10 VDC | |
| | Auflösung | 9,76 mV (10 Bit) | |
| | Maximale Belastung | Impedanz: ≥1kΩ | |
| | Relaisausgänge: AC-Spannung (SPDT) | 0...48 VAC, Volllaststrom 1A | |
| | DC-Spannung | 0...30 VDC, Volllaststrom 1A | |
| | Isolationsfestigkeit zwischen Relaiskontakten und Systemelektronik: | 500 VAC nach EN 60 730-1 | |
| | zwischen benachbarten Kontakten: | 500 VAC nach EN 60 730-1 | |
| Display- OPIR | TFT bildschirm compact | 1.44 in, 128 x 128 px | |
| | Buttons | 4 capacitive touch buttons | |
| - TOPIR | TFT Touch-Bildschirm Gross | 3.5 in, 320 x 480 px Kapazitiver Touch-Bildschirm | |
| Terminal Anschluss | Hardware-Schnittstelle | RS485 in Übereinstimmung mit EIA/TIA 485 | |
| Umgebung | Verkabelung | Twisted-Pair-Kabel (STP) | |
| | Betrieb | Nach IEC 721-3-3 | |
| | Klimatische Bedingungen | Klasse 3K5 | |
| | Temperatur | 0...50 °C (32...122 °F) | |
| | Luftfeuchtigkeit | <85 % RH nicht kondensierend | |
| | Transport und Lagerung | Nach IEC 721-3-2 und IEC 721-3-1 | |
| | Klimatische Bedingungen | Klasse 3K3 und Klasse 1K3 | |
| | Temperatur | 0...50 °C (32...122 °F) | |
| | Luftfeuchtigkeit | <95 % RH nicht kondensierend | |
| | Mechanische Bedingungen | Klasse 2M2 | |

| | | | |
|-----------------------------|----------------------------|--|----------------|
| Normen | Schutzgrad | IP30 nach EN 60 529 | |
| | Verschmutzungsstufe | II (EN 60 730-1) | |
| | Schutzklasse | III (EN 60 730-1) | |
| | Überspannungskategorie | II (EN 60 730-1) | |
| Allgemein | Material | Flammhemmender PC+ABS-Kunststoff (UL94 Klasse V-0) | |
| | Abmessungen (H x B x T) | 115 x 90 x 24 mm (3,5 x 4,5 x 0,9 Zoll) | |
| | Gewicht (inkl. Verpackung) | SRD2-THCQD-411.103-OPIR-COM: | 198 g (7.0 oz) |
| | | SRD2-THCQD-411.103-COM: | 190 g (6.7 oz) |
| | | SRD2-TH/THC/THQ-411.103-OPIR-COM: | 176 g (6.2 oz) |
| | | SRD2-TH/THC/THQ-411.103-OPIR: | 169 g (6.0 oz) |
| | | SRD2-TH/THC/THQ-411.103-COM: | 168 g (5.9 oz) |
| SRD2-THPx-411.103-OPIR-COM: | | 202 g (7.1 oz) | |
| COM = MOD/BAC/WIM/WIB | | | |

Technische Spezifikation für serielle Kommunikation, -MOD und -BAC Typen

| | | |
|----------------------|--|--|
| Netzwerk | Hardware-Schnittstelle | RS485 in Übereinstimmung mit EIA/TIA 485 |
| | Maximale Knoten pro Netzwerk | 128 |
| | Maximale Anzahl von Knoten pro Segment | 64 (nur Vector-Geräte) |
| | Leiterkabel | Geschirmtes Twisted-Pair-Kabel (STP) |
| | Widerstand | 100 - 130 Ohm |
| | Nennkapazität | 100 pF/m 16 pF/ft. oder niedriger |
| | Galvanische Isolierung | Der Kommunikationsschaltkreis ist isoliert |
| | Leitungsabschluss | Ein Leitungsabschlusswiderstand (120 Ohm) ist zwischen den Klemmen (+) und (-) des am weitesten entfernten Knotens des Netzes anzuschließen. |
| | Topologie des Netzwerktopologie | Daisy Chain gemäß EIA/TIA 485-Spezifikationen |
| | Empfohlene maximale Länge pro Kette | 1200 m (4000 ft.) |
| Modbus (-MOD) | Kommunikationsstandard | Modbus (www.modbus.org) |
| | Standardeinstellung | 19200 Baudrate, RTU 8 Datenbits, 1 gerades Paritätsbit, 1 Stoppbit |
| | Geschwindigkeit der Kommunikation | 4800, 9600, 19200, 38400 |
| | Protokoll: Datenbits Parität - Stoppbit | RTU - 8 Datenbits, ASCII - 7 Datenbits, keine Parität - 2 Stopps, gerade oder ungerade Parität - 1 Stopp |
| BACnet (-BAC) | Kommunikationsstandard | BACnet MS/TP über RS485 BTL geprüft und gelistet B-ASC |
| | Geschwindigkeit der Kommunikation | 9600, 19200, 38400, 57600, 76800, 115200 |



Technische Spezifikation für TCP/IP-Kommunikation -WIM- und -WIB-Typen

| | | |
|--------------------------|-------------------------|--|
| Wi-Fi | Normen | Wi-Fi-Allianz FCC/CE-RED/IC/TELEC/KCC/SRRC/NCC 802.11 b/g/n (802.11n bis zu 150 Mbit/s) Unterstützung von A-MPDU- und A-MSDU-Aggregation und 0,4 µs Schutzintervall |
| | Frequenzbereich | 2,4 GHz ~ 2,5 GHz |
| | Antenne | Intern |
| Modbus TCP (-WIM) | Standard | IEC 61158 |
| | Kommunikationsprotokoll | Modbus TCP (www.modbus.org) |
| | Transportschicht | TCP/IP |
| | TCP/IP-Anschluss | 502 |
| BACnet/IP (-WIB) | Kommunikationsstandard | BACnet/IP BTL geprüft und gelistet B-ASC |
| | Transportschicht | UDP |
| | UDP-Anschluss | 47808 |



Produktprüfung und -zertifizierung



Konformitätserklärung Informationen zur Konformität unserer Produkte finden Sie auf unserer Website www.vectorcontrols.com auf der entsprechenden Produktseite unter "Downloads".

Montage und Installation

Einbauort

- Montieren Sie den Regler an einer gut zugänglichen Innenwand, ca. 1,5 m über dem Boden in einem Bereich mit mittlerer Temperatur.
- Die folgenden Montageorte sollten vermieden werden:
 - Vor direkter Sonnenbestrahlung schützen
 - Nicht in der Nähe von Wärmequellen oder anderen wärmeerzeugenden Geräten montieren
 - Nicht in einer feuchten oder kondensationsanfälligen Umgebung montieren
 - Bereiche mit schlechter Luftzirkulation und Nischen oder hinter Türen
 - Im direkten Einflussbereich von Lüftung und Ventilatoren
 - Bei den Typen mit drahtloser Übertragung (-WIM oder -WIB) sind Standorte zu vermeiden, die die Funksignale stören, z. B. Metallkästen oder Geräte, die elektrische Störungen erzeugen.



Wichtig

Beachten Sie die örtlichen Vorschriften!

Abdichtung von Kabeleinführungen



Wichtig

Alle Kabeleinführungen in den Anschlusskasten müssen abgedichtet werden, um Luftzug zu vermeiden, der sonst die Sensoren im Gerät beeinträchtigen und korrekte Messungen verhindern könnte!

Montageanleitung

Für SRD2-THP Geräte:



Siehe SRD2-THP Installationsblatt, Dokument Nr. 70-00-1044 (www.vectorcontrols.com).

Für alle anderen SRD2 Geräte:



Siehe SRD2 Installationsblatt, Dokument Nr. 70-00-0859 (www.vectorcontrols.com).

Auswahl von Sensoren und Aktoren

Temperatursensoren

Verwenden Sie NTC-Sensoren von Vector Controls, um maximale Genauigkeit zu erreichen: SDB-Tn10-20 (Kanal), SRA-Tn10 (Raum), SDB-Tn10-20 + AMI-S10 als Eintauchfühler.

Stellantriebe

Wählen Sie Regelantriebe mit einem Eingangssignal von 0/2...10 VDC.
Empfohlen werden 3-Punkt-Antriebe mit konstanter Laufzeit.

Binäre Hilfsgeräte (z. B. Pumpen, Ventilatoren, Ein-/Aus-Ventile, Befeuchter usw.)



Geräte die die in den technischen Daten angegebenen Grenzen überschreiten, nicht direkt anschliessen – Einschaltstrom bei induktiven Lasten beachten.

Verkabelung und Anschluss



WARNUNG! Stromführende elektrische Komponenten

Bei der Installation, Prüfung, Wartung und Fehlerbehebung von Vector Controls-Produkten kann es erforderlich sein, mit stromführenden elektrischen Komponenten zu arbeiten. Lassen Sie diese Arbeiten von einem qualifizierten, zugelassenen Elektriker oder einer anderen Person durchführen, die im Umgang mit stromführenden Komponenten geschult ist. Die Nichtbeachtung aller elektrischen Sicherheitsvorkehrungen beim Umgang mit stromführenden Komponenten kann zum Tod oder zu schweren Verletzungen führen.

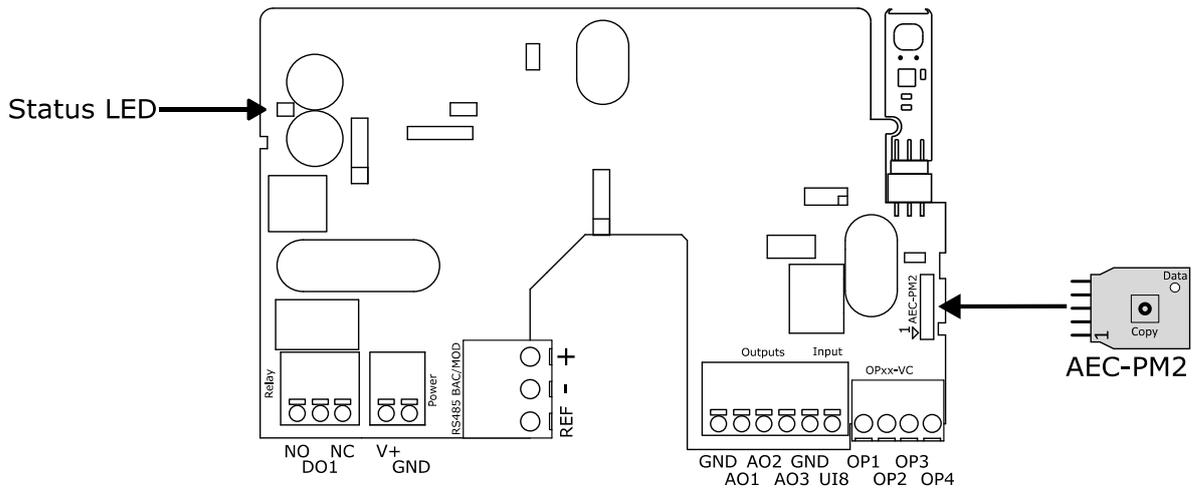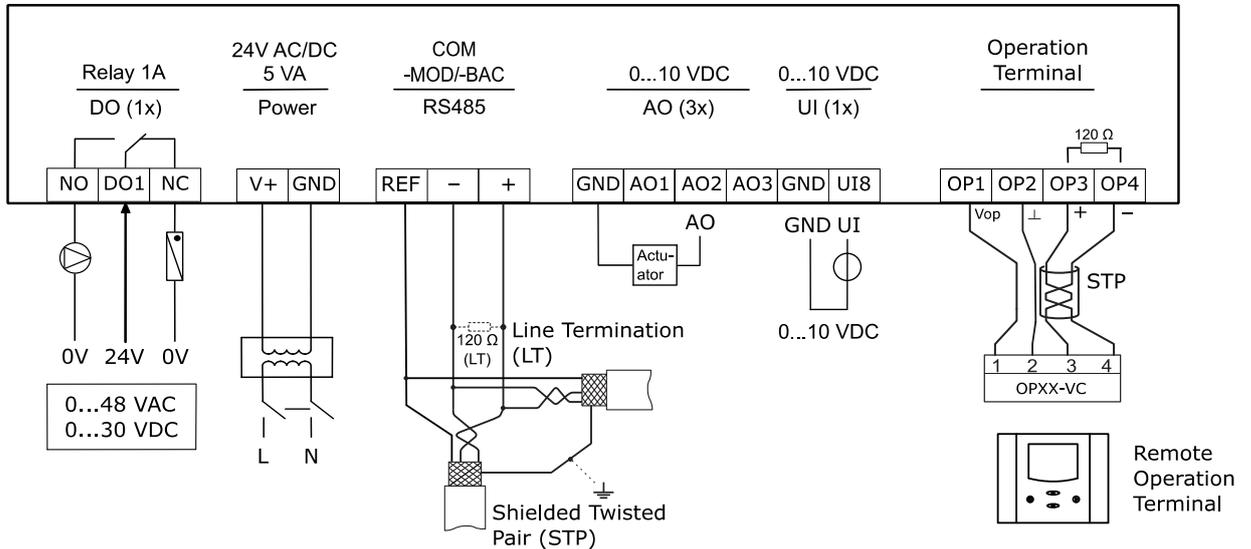

- GND** Stromversorgung: 0V, -24VDC; Masse für Spannungsversorgung, analoge Ein- und Ausgänge
- V+** Stromversorgung: 24VAC, +24VDC
- DO1** Binäre Ausgänge: Potentialfreie Niederspannungsrelaiskontakte (siehe technische Daten)
- AO** Analoger Ausgang: 0...10 VDC
- UI8** Analoger Eingang: 0...10 VDC

Hinweis zur Verwendung von UI8 als DI (digitaler Eingang)



- OP1 an Türkontakt mit UI8 verbinden
- Konfigurieren Sie UI8 als 0...10 V-Eingang:
 - > 0V = 0% = Kontakt offen
 - > 10V = 100% = Kontakt geschlossen



Wichtig

Für den Typ SRD2-OPIR ist der folgende voreingestellte X2-Eingang zugewiesen:

- UI7 = PIR-Sensor (Passiv-Infrarot) zur Bewegungserkennung

Verdrahtung der Kommunikation (RS485)

Leiterkabel

Ein EIA-485-Netz muss für die Datensignalisierung abgeschirmte, paarweise verdrehte Kabel mit einer charakteristischen Impedanz zwischen 100 und 130 Ohm verwenden. Die Kapazität zwischen den Leitern muss weniger als 100 pF pro Meter (30 pF pro Fuß) betragen. Die Kapazität zwischen Leitern und Abschirmung muss weniger als 200 pF pro Meter (60 pF pro Fuß) betragen. Abschirmungen aus Folie oder Geflecht sind zulässig.

Maximale Länge

Die maximal empfohlene Länge pro Segment beträgt 1200 Meter (4000 Fuß) mit AWG 18 (0,82 mm²) Kabel.

LED-Anzeigen

SRD2-LED

Eine Status-LED befindet sich auf der SRD2-Platine im Gehäuse des Reglers. Im Normalbetrieb blinkt die LED einmal alle 5 Sekunden. Bei einem Alarm oder einer Störung blinkt sie im Sekundentakt. Die Funktion der System-LED wird im X2 Engineering-Handbuch erklärt.



Die Funktion der System-LED wird im X2 Engineering-Handbuch erklärt, Dokument Nr. 70-00-0737.

Modbus-LED (Typ -MOD)

Die Modbus-Schnittstelle verfügt über eine grüne und eine rote LED zur Anzeige des Datenverkehrs auf dem RS-485-Bus. Die grüne LED leuchtet, wenn ein eingehendes Paket empfangen wird, und die rote LED leuchtet, wenn ein ausgehendes Paket an den Bus gesendet wird. Beim Einschalten blinken beide LEDs zweimal gleichzeitig, um anzuzeigen, dass der Bootvorgang abgeschlossen ist. Eine konstant leuchtende LED dient als Hinweis auf einen Fehlerzustand im Empfangs- oder Sendeprozess.

BACnet-LED (Typ -BAC)

Die BACnet-Schnittstelle verfügt über eine grüne LED und eine rote LED zur Anzeige des Datenverkehrs auf dem RS-485-Bus. Die grüne LED leuchtet, wenn ein eingehendes Paket empfangen wird, und die rote LED leuchtet, wenn ein ausgehendes Paket an den Bus gesendet wird. Beim Einschalten blinken beide LEDs zweimal gleichzeitig als Zeichen dafür, dass der Bootvorgang abgeschlossen ist. Eine konstant leuchtende LED dient als Hinweis auf einen Fehlerzustand im Empfangs- oder Sendeprozess.

Signalton


SRD2-Signalton

Der Signalton (Summer) des SRD2 kann im Falle eines Alarms aktiviert werden.



Die Funktion des Signaltons wird im X2 Engineering-Handbuch erklärt, Dokument Nr. 70-00-0737.

Abmessungen, mm (Zoll)

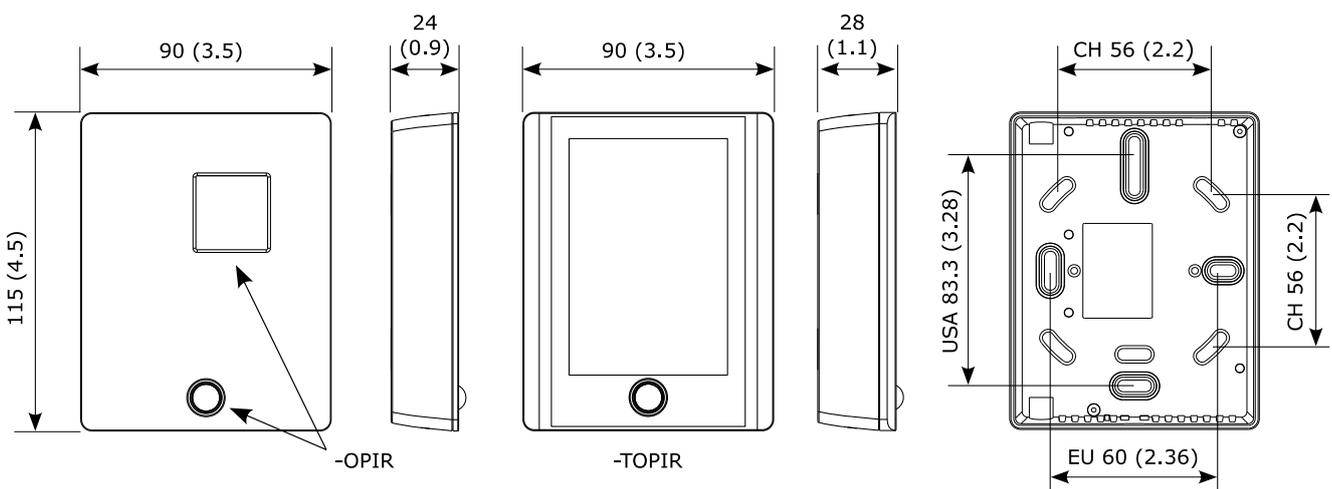

Sensoren

Temperatur & Luftfeuchtigkeit von RH-Sensor im -TH Typ

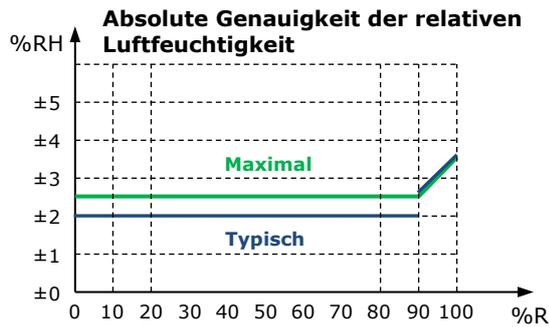


Abbildung 1: Typische und maximale RH-Genauigkeit bei 25°C (77°F)

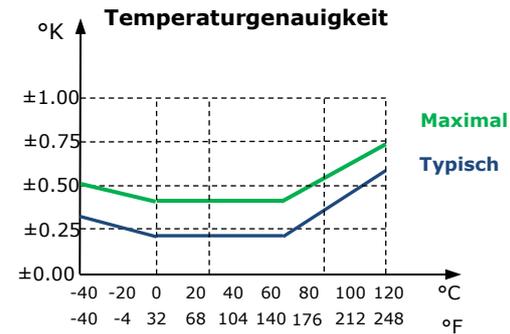


Abbildung 2: Typische und maximale Temperaturgenauigkeit

CO2-Sensor in -C Typ

Die CO₂-Konzentration wird mit der NDIR photoakustische Sensortechnik PASens® mit automatischem Hintergrundkalibrierungsalgorithmus (ASC) gemessen. Die verwendete Messtechnik garantiert eine hohe Zuverlässigkeit und Langzeitstabilität. Der Sensor ist druckabhängig (Atmosphärendruck), daher kann die Höhe über dem Meeresspiegel optional angepasst werden, um eine noch bessere Genauigkeit zu erreichen. Der Mikroprozessor misst die CO₂-Konzentration einmal pro Sekunde und errechnet den Signalwert aus einer Reihe von Messwerten.

Automatische CO₂-Hintergrundkalibrierung (ASC)

Die Hintergrundkalibrierung (ASC) ist standardmäßig aktiviert und überwacht ständig die gemessenen CO₂-Konzentrationen. Die Kalibrierungsfunktion erwartet, dass die CO₂-Konzentration periodisch auf einen Frischluftwert von 400 ppm fällt. Über einen Zeitraum von mehreren Tagen versucht der Regler, diesen Wert schrittweise zu erreichen, indem er maximal 30 ppm pro Tag neu kalibriert.



Um die angegebene Genauigkeit zu erreichen, muss der Sensor mindestens 3 Wochen lang ununterbrochen ohne Stromunterbrechung laufen.

Für spezielle Anwendungen wie Gewächshäuser, Tierfarmen usw. sollte die ASC-Kalibrierung deaktiviert und der Sensor manuell kalibriert werden. Die automatische Kalibrierung ASC kann über das externe Bedienterminal OPA-S deaktiviert werden. Der Sensor kann vom Kunden selbst kalibriert werden und muss nicht zur Kalibrierung eingeschickt werden.

CO₂-Kalibrierung

Die CO₂-Sensoreinheit ist in normalen Umgebungen dank des eingebauten selbstkorrigierenden ASC-Algorithmus (Automatic-Self-Calibration) wartungsfrei. Dieser Algorithmus speichert ständig den niedrigsten Messwert des Sensors über einen Zeitraum von 7 Tagen und korrigiert langsam jede festgestellte langfristige Abweichung vom erwarteten Frischluftwert von 400 ppm CO₂.

Grobe Handhabung und Transport können jedoch zu einer Verringerung der Messgenauigkeit des Sensors führen. Mit der Zeit bringt die ASC-Funktion die Messwerte wieder auf den richtigen Wert. Die voreingestellte Korrekturrate ist jedoch auf etwa 30 ppm/Woche begrenzt.

Eine manuelle Kalibrierung kann vorgenommen werden, wenn nicht abgewartet werden kann, bis der ABC-Algorithmus einen Kalibrierungsfehler behebt, oder wenn ABC deaktiviert ist.

Um den Sensor zu kalibrieren, ist es erforderlich, auf die Parametereinstellung des Geräts zuzugreifen. Die Methode dazu ist im nachstehenden Referenzhandbuch beschrieben.

Es gibt zwei Kalibrierungsoptionen. Sie können über den Eingangskonfigurationsparameter **03u9** aktiviert werden

03u9 = 2, was voraussetzt, dass der Sensor frischer Luft ausgesetzt wird (400 ppm CO₂)

03u9 = 1, was erfordert, dass die Sensormesszelle vollständig von CO₂ evakuiert wird, z. B. indem sie Stickstoff oder mit Natronkalk CO₂-gereinigter Luft ausgesetzt wird.

Verfahren zur Kalibrierung:

1. Vor der Änderung von **03u9** ist das Sensorelement entweder frischer Luft oder Stickstoff auszusetzen und sicherzustellen, dass die Sensorumgebung stabil und ruhig ist.
2. **03u9** = 1 oder 2 für 0 ppm oder 400 ppm Kalibrierung einstellen.
3. Drücken Sie die Taste nach rechts, um die Kalibrierungseinstellung zu speichern.
4. Stellen Sie **03u9** = 3 ein, um den Kalibriervorgang zu starten.
5. Wechseln Sie zu einem anderen Parameter, z. B. zu **03u8**, und warten Sie 5 Sekunden lang.
6. Kehren Sie zu **03u9** zurück, um den Kalibrierungsstatus zu prüfen:
 Wenn die Kalibrierung erfolgreich war, ist **03u9** = 0.
 Wenn die Kalibrierung fehlgeschlagen ist, ist **03u9** = 7.



Weitere Informationen zur manuellen Kalibrierung finden Sie im Abschnitt "**Error! Reference source not found.**" auf Seite **Error! Bookmark not defined.**

VOC (Luftqualitätssensor) im -Q Typ

Zuverlässige Bewertung der Luftqualität in Innenräumen:

Das verwendete Sensorelement ist ein Gas-Sensorelement auf MOS-Basis (Metalloxid-Halbleiter). Es wurde speziell für eine breite Erfassung von reduzierenden Gasen wie VOC (flüchtige organische Verbindungen) und CO (Kohlenmonoxid) entwickelt, die mit schlechter Luftqualität in Verbindung gebracht werden. Für zuverlässige VOC-Werte muss der Sensor mindestens 24 Stunden laufen. Er hat die folgenden Merkmale:

- Erfassungsbereich: 0 - 100% AQI (Luftqualitätsindex)
- Hohe Empfindlichkeit und schnelle Reaktion
- Modul mit automatischer Basis-Korrektur



Hinweis

Der VOC-Sensor wird als Aktor für mehrstufige Lüftungsanlagen empfohlen. Die VOC-Werte können in einen Luftqualitätsindex eingeordnet werden.

Werte des Luftqualitätsindex (AQI)

Der Wert 20 bezieht sich auf die typische Innenraumgaszusammensetzung der letzten 24 Stunden. Während Werte zwischen 20 und 100 eine Verschlechterung anzeigen, informieren Werte zwischen 0 und 20 über eine Verbesserung der Luftqualität.




Staubpartikelsensor im -D Typ

Der Staubpartikelsensor nutzt das Prinzip der Laserlichtstreuung. Er misst und berechnet genau die Anzahl der in einem Einheitsvolumen in der Luft vorhandenen Partikel und meldet die Partikelmassenkonzentration in $\mu\text{g}/\text{m}^3$.

Die Erfassungsgröße des Staubsensors kann konfiguriert werden.

| Sensor Konfiguration | Staubpartikel Größe | SRD2 Standard |
|----------------------|---------------------|---------------|
| PM1.0 | 1,0 μm | |
| PM2.5 | 2,5 μm | X |
| PM10 | 10 μm | |

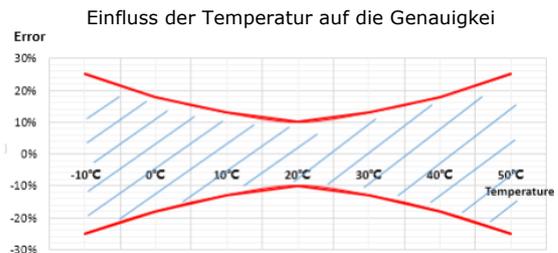


Weitere Informationen zur Konfiguration von Staubsensoren finden Sie im X2 Engineering-Handbuch, Abschnitt "Sensoreingänge", Dokument Nr. 70-00-0737.

Formaldehyd-Sensor (F)

Der verwendete Formaldehyd-Sensor ist ein elektrochemischer Brennstoffzellen-Sensor. Der Sensor funktioniert nach folgendem Prinzip: Formaldehyd und Sauerstoff führen an der Arbeits- und Gegenelektrode entsprechende Redoxreaktionen durch, wobei Ladung freigesetzt wird und ein elektrischer Strom entsteht. Dieser Strom wird dann gemessen, kalibriert und temperaturkompensiert. Da es sich um einen elektrochemischen Sensor handelt, haben seine Elektroden eine begrenzte Lebensdauer. Um eine genaue Messung zu gewährleisten, müssen sie daher nach 2 bis 3 Jahren ausgetauscht werden.

Passiv-Infrarot-Sensor (PIR) im -IR Typ

Der 120°-Erfassungsbereich des PIR-Sensors eines an der Wand montierten SRD2 ist unten dargestellt.

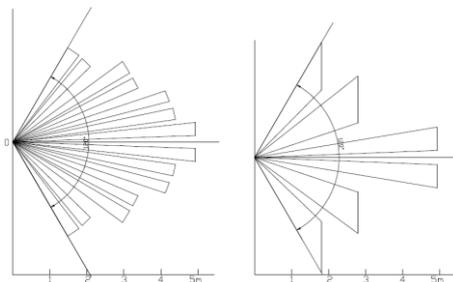

Vertikaler Bereich

Horizontaler Bereich

Vorkonfigurierte Varianten

Vector Controls bietet eine Reihe von vorkonfigurierten SRD2-Produkten für eine Vielzahl von Funktionen an, darunter:

- Taupunktsensor-Funktion
- Enthalpie-Sensor-Funktion
- ...

Die Funktionen der vorkonfigurierten SRD2-Produkte werden in den folgenden Abschnitten erläutert.

SRD2 Taupunkt Vorkonfiguration (-W8 / -W28 Option)

Wenn Sie den SRD2 mit der Option -W8 oder -W28 bestellen, ist der SRD2 als Taupunktsensor vorkonfiguriert. Mit der Taupunkt-Konfiguration bietet der SRD2 die folgenden Funktionen:


- Überwacht den Taupunkt oder die Luftfeuchtigkeit und aktiviert ein Relais, wenn der Taupunkt oder die relative Luftfeuchtigkeit den eingestellten Grenzwert überschreitet.
- Stoppt die Kondensation, bevor sie beginnt
- Analog Ausgabe von Taupunkttemperatur, der gemessenen Temperatur und der absoluten Luftfeuchtigkeit
- Optionale Anzeige (Typ -OPIR)

Bestellinformationen finden Sie im Kapitel «Typen und Bestellinformation für vorkonfigurierte SRD2 Modelle» auf Seite 3.

Einstellungen der Taupunktfunktion

| SRD2 Einstellung | -W8 (ISO-Einheiten) | -W28 (Englische Einheiten) |
|---|--|--|
| Ausgangssignal-Konfiguration | | |
| AO1 analog Ausgang - Berechnete Taupunkttemperatur | 0...10 VDC = -40...60°C | 0...10 VDC = -40...140°F |
| AO2 analog Ausgang - Aktuell gemessene Temperatur | 0...10 VCD = -40...60 °C | 0...10 VCD = -40...140 °F |
| AO3 analog Ausgang - Aktuell gemessene absolute Luftfeuchtigkeit | 0...10 VCD = 0...100 g/m ³ | 0...10 VCD = 0...44 gr/f ³ |
| DO1 digital Ausgang (Umschaltrelais) - Taupunktüberwachung trocken - Taupunktüberwachung feucht | NO mit DO1 geschaltet NC mit DO1 geschaltet | |
| Taupunkt Einstellungen (Standard) | | |
| Taupunktgrenze/-schwelle feucht (WET) - wenn die aktuelle Temperatur < Taupunktgrenze ist | 2 °C | 4 °F |
| Taupunktgrenze/-schwelle trocken (DRY) - wenn aktuelle Temperatur > Taupunktgrenze ist | 3°C | 6 °F |
| Eingebautes Display (nur -OPIR) | | |
| Standardanzeige - Taupunkt Temperatur - Aktuelle Temperatur - Aktuelle absolute Luftfeuchtigkeit - Aktuelle relative Luftfeuchtigkeit | °C °C g/m ³ % RH | °F °F gr/f ³ % RH |

Verkabelung und Anschluss für die Taupunkt-Vorkonfiguration

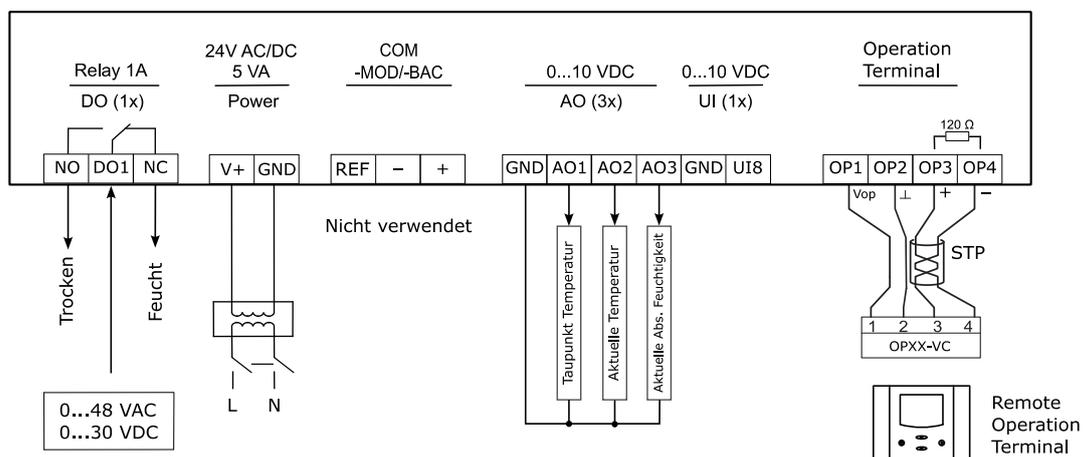

Einstellen der Taupunktgrenzwerte

In der folgenden Parametertabelle sind die Parameter zur Einstellung der Taupunktgrenzwerte aufgeführt.

Konfigurationsparameter

Das Gerät kann durch Einstellen der Software-Parameter feinabgestimmt werden. Die Parameter werden über das externe Bedienterminal OPT1 / OPA2 oder das kostenlose Konfigurationstool EasySet eingestellt.

| Parameter | Beschreibung | Bereich | Standard |
|-----------|---|----------------|----------|
| 1D 14 | Trocken: Rücksetz-Schaltswelle Ist- Taupunkt-Temperatur | -40...215 °C/F | 3°C |
| 1D 15 | Feucht: Schaltswelle Ist-temperatur zu Taupunkttemperatur | -40...215 °C/F | 2°C |

SRD2 Enthalpie Vorkonfiguration (-W9 / -W29 Option)

Wenn Sie den SRD2 mit der Option -W9 oder -W29 bestellen, ist der SRD2 als Enthalpie-Sensor vorkonfiguriert. Mit der Enthalpie-Konfiguration bietet der SRD2 die folgenden Funktionen:


- Der SRD2 errechnet die Enthalpie (innere Energie) der aktuellen Luft
- Analog Ausgabe von Enthalpiewert, der aktuellen Temperatur und relativen Luftfeuchtigkeit
- Optionale Anzeige (Typ -OPIR)

Bestellinformationen finden Sie im Kapitel «Bestellinformation» auf Seite 3.

Einstellungen der Enthalpie Funktion

| SRD2 Einstellungen | -W9 (ISO-Einheiten) | -W29 (Englische Einheiten) |
|--|-------------------------------|--------------------------------|
| Ausgangssignal-Konfiguration | | |
| AO1 analog Ausgang - Berechnete Enthalpie der feuchten Luft | 0...10 VDC = 0...500 kJ/kg | 0...10 VDC = 0...200 BTU/lb |
| AO2 analog Ausgang - Aktuell gemessene Temperatur | 0...10 VCD = -40...60 °C | 0...10 VCD = -40...140 °F |
| AO3 analog Ausgang - Aktuell gemessene relative Luftfeuchtigkeit | 0...10 VCD = 0...100% RH | 0...10 VCD = 0...100% RH |
| DO1 digital Ausgang (Relais) | Nicht verwendet | |
| Eingebautes Display (nur -OPIR) | | |
| Standardanzeige - Enthalpie der Luft - Aktuelle Temperatur - Aktuelle relative Luftfeuchtigkeit | kJ/kg °C % RH | BTU/lb °F % RH |

Verkabelung und Anschluss für die Enthalpie-Vorkonfiguration

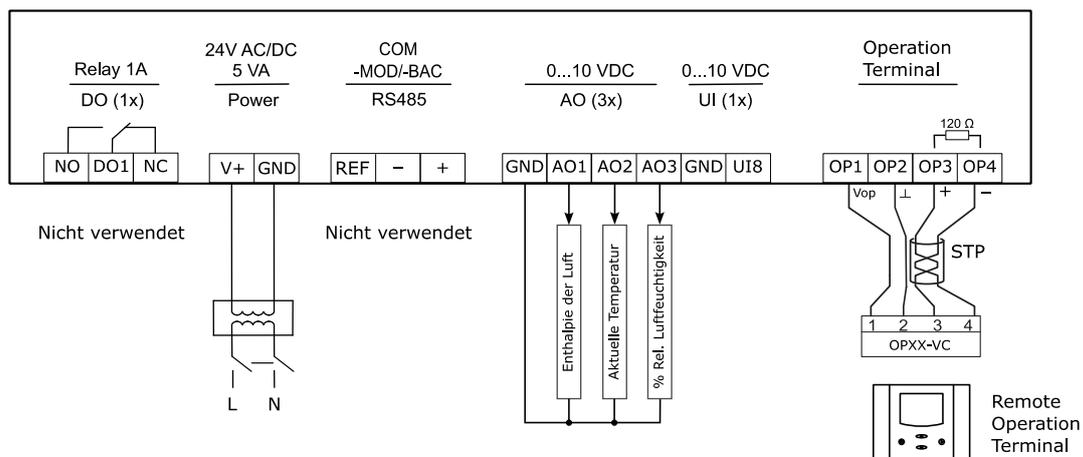

Betrieb und Konfiguration

Dokumentation

Dieser Controller verwendet das X2-Betriebssystem der neuesten Generation. Ausführliche Betriebsanleitung für alle Geräte mit diesem Betriebssystem finden Sie auf unserer Website www.vectorcontrols.com.

Außerdem gibt es Programmieranleitungen für Techniker und eine Anwendungsdatenbank.




Weitere Informationen über das X2-Betriebssystem finden Sie auf unserer Website www.vectorcontrols.com unter "X2 Geräte".

Konfiguration

Konfigurieren mit EasySet (kostenlose PC-Anwendung)

Verwenden Sie den PC und das EasySet-Tool, um das SRD2 ganz einfach nach Ihren Wünschen zu konfigurieren. Verbinden Sie den PC mit dem EasySet-Tool über den AEC-USB-Konverter oder verwenden Sie die Wi-Fi-Kommunikation des PCs, um sich mit dem SRD2 zu verbinden (nur SRD2-WIM /-WIB-Typen). Einzelheiten zum Anschluss finden Sie im Installationsblatt des SRD2, Einzelheiten zur Konfiguration im X2 Engineering-Handbuch.

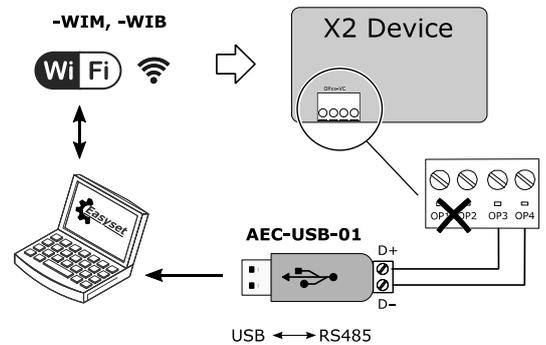

Das Gerät kann mit dem EasySet-Programm vollständig konfiguriert und in Betrieb genommen werden.

EasySet kann kostenlos von unserer Website www.vectorcontrols.com heruntergeladen werden.

Konfigurieren mit Bedienterminal

Alternativ kann der SRD2 auch über ein externes Bedienterminal (OPT1-xx, OPA2-xx) nach Ihren Bedürfnissen konfiguriert werden. Schließen Sie das Terminal an den OPxx-VC-Anschluss des SRD2 an. Einzelheiten zum Anschluss finden Sie im Installationsblatt des SRD2, Einzelheiten zur Konfiguration im X2 Engineering-Handbuch.




Weitere Informationen zur Konfiguration finden Sie im X2 Engineering-Handbuch, Dokument Nr. 70-00-0737.

Kopieren der Konfiguration auf andere SRD2-Geräte

Komplette Parametersätze können mit Hilfe des Zubehörs AEC-PM2 kopiert oder mit Hilfe des EasySet-Tools und eines RS485-USB-Konverters oder über Wi-Fi-Kommunikation mit einem PC ausgetauscht werden.

Kopieren der Konfiguration mit dem AEC-PM2 (Plug-in-Speichermodul)

Um die Konfiguration in den AEC-PM2 zu laden, empfehlen wir die EasySet-Funktion "Speicher kopieren" zu verwenden. Alternativ kann auch ein externes Bedienterminal verwendet werden, um das SRD2 anzuweisen, die Konfiguration in den AEC-PM2 zu laden (siehe X2 Engineering Manual und SRD2 Installationsanleitung).



AEC-PM2

Um die Konfiguration auf ein anderes SRD2-Gerät zu kopieren, schließen Sie einfach den AEC-PM2-Speichermodul an das SRD2 an und drücken Sie die Kopiertaste (siehe SRD2-Installationsanleitung für Anschlussdetails).

Kopieren der Konfiguration mit EasySet (kostenlose PC-Anwendung)

Um die Konfiguration auf ein anderes SRD2-Gerät zu kopieren, verbinden Sie den PC mit dem EasySet-Tool über den AEC-USB-Konverter oder verwenden Sie die Wi-Fi-Kommunikation des PCs, um sich mit dem SRD2 zu verbinden (nur für SRD2-WIM /-WIB-Typen). Einzelheiten zum Anschluss finden Sie in der Installationsanleitung des SRD2.



Weitere Informationen zur Konfiguration finden Sie im X2 Engineering-Handbuch, Dokument Nr. 70-00-0737.

Überblick über die Dokumentation

| Dokumenttyp | Dokument Nr. | Beschreibung |
|---|--------------|---|
| SRD2-Datenblatt | 70-00-0979 | Produktdatenblatt (dieses Dokument) |
| SRD2 Installationsblatt | 70-00-0978 | Montage- und Installationsanleitung |
| X2 Betriebsanleitung Touchscreen-Display | 70-00-0994 | Bedienungsanleitung für das X2-System mit Touch-Button und Display |
| X2 Web Interface Benutzerhandbuch | 70-00-0952 | Bedienungsanleitung der X2-Webschnittstelle |
| X2 Technisches Handbuch | 70-00-0737 | Richtlinien für die Konfiguration des X2-Systems |
| X2 Modbus-Kommunikationsmodul (-MOD-Typ) | 70-00-0290 | Handbuch zur Einrichtung und Konfiguration von Modbus (kein Modbus TCP) |
| X2 Modbus-Kommunikationsmodul (-WIM-Typ) | 70-00-0925 | Handbuch zur Einrichtung und Konfiguration von Modbus TCP |
| X2 BACnet Kommunikationsmodul (-BAC-Typ) | 70-00-0218 | Handbuch zur Einrichtung und Konfiguration von BACnet (kein BACnet/IP) |
| X2 BACnet/IP Kommunikationsmodul (-WIB-Typ) | 70-00-0899 | Handbuch zur Einrichtung und Konfiguration von BACnet/IP |
| X2 Wi-Fi / Ethernet Kommunikation Handbuch (-WIM, -WIB Typ) | 70-00-0900 | Handbuch zur Einrichtung und Konfiguration von TCP/IP |

Hinweis: Die obige Liste ist nicht vollständig. Die Dokumente auf der Website sind massgebend.

BACnet-PICS

BACnet Protokoll Implementations-Konformitätserklärung für BACnet MS/TP und BACnet IP

 Die folgenden Angaben gelten für Produkte mit der Option **-BAC und -WIB**.

Name des Anbieters: Vector Controls
 Produktname: TRI2 Regler Serie
 TRI2-Produktbeschreibung: Die kommunizierenden BACnet-Regler TRI2 sind als universelle Steuergeräte für eine Vielzahl von Anwendungen konzipiert. Sie können in Zonen und anderen Anwendungen eingesetzt werden, die von einem BACnet MS/TP respektive BACnet IP-Netzwerk überwacht werden.

▲ Unterstützte BACnet Interoperability Blocks (BIBB)

Die BACnet-Schnittstelle entspricht dem B-ASC-Geräteprofil (BACnet anwenderspezifische Steuerung). Die folgenden BACnet Module (Interoperability Building Blocks -BIBB) werden unterstützt:

| BIBB | Typ | Name |
|---------------------|------------------------------|-----------------------------------|
| DS-RP-B | Gemeinsame Nutzung von Daten | Eigenschaft lesen - B |
| DS-RPM-B | Gemeinsame Nutzung von Daten | Eigenschaft mehrfach lesen - B |
| DS-WP-B | Gemeinsame Nutzung von Daten | Eigenschaft schreiben - B |
| DS-COV-B *1) | Gemeinsame Nutzung von Daten | Wertveränderung - B |
| DM-DCC-B | Geräteverwaltung | Gerätekommunikation Steuerung - B |
| DM-DDB-B | Geräteverwaltung | Dynamische Gerätebindung - B |
| DM-DOB-B | Geräteverwaltung | Dynamische Objektbindung - B |
| DM-TS-B | Geräteverwaltung | Zeitsynchronisation - B |
| DM-UTC-B | Geräteverwaltung | UTC-Zeitsynchronisation - B |
| DM-RD-B | Geräteverwaltung | Gerät neu initialisieren - B |

*1) Bei -BAC können maximal 5 COV-Objekte gleichzeitig aktiviert werden. Bei -WIB entfällt diese Limitation.

▲ Unterstützte Standard BACnet Anwendungsdienste

- Eigenschaften lesen
- Eigenschaften mehrfach lesen
- Eigenschaften schreiben
- Gerätekommunikation. Dafür wird ein Passwort benötigt. Dieses lautet "Vector" (Gross-/Kleinschreibung beachten, ohne Anführungszeichen)
- I am
- I have
- Zeitsynchronisation
- UTC Zeitsynchronisation
- Gerät neu initialisieren ("kalt" oder "warm"). Dafür benötigt man ein Passwort. Dieses lautet "Vector" (Gross-/Kleinschreibung beachten, ohne Anführungszeichen)

▲ Unterstützte Standard-Objekttypen

- Gerät
- Analoger Eingang
- Analogwert
- Binärwert
- Mehrstufiger Wert

X2 Funktionsumfang

Der Regler verfügt über die folgenden X2-Funktionen und -Elemente:

| Gruppe | Module | QTY | Beschreibung |
|----------|-------------|-----|---|
| UP | | | Benutzer- und Anzeigeparameter |
| UI | 01U bis 06U | 6 | Sensoreingänge für Temperatur, Feuchtigkeit, CO2, VOC und Staubpartikelsensor (PMxx) |
| | 07U | 1 | PIR-Sensor als Bewegungsmelder (nur Typ SRD2-OPIR) |
| | 08U | 1 | Aktiver Eingang 0...10 VDC |
| | 09U bis 12U | 4 | Virtuelle Eingänge für Bedienterminals, Busmodule oder Sonderfunktionen |
| AL | 1AL bis 8AL | 8 | Alarmbedingungen |
| LP | 1L bis 4L | 4 | Regelkreise |
| Ao | 1A bis 3A | 3 | Analogausgänge für 0...10 VDC |
| FAN | 1F | 1 | Lüfter- oder Nachlaufmodule, 1 bis 3 Lüfterstufen, jeweils bis zu 3 schaltbare Nachlaufstufen |
| tun | 1d | 1 | Binärausgang mit einem normalerweise offenen und einem normalerweise geschlossenen (SPDT) Relaiskontakt |
| FU | 1FU | 1 | Externe Freigabe: Aktivierung des Reglers auf der Grundlage von Signal- und Alarmbedingungen |
| | 2FU | 1 | Betriebsart ändern: Anwesend und Abwesend mit Steuersignalen umschalten |
| | 3FU | 1 | Heizen/Kühlen Wechsel: Umschalten von Heizen und Kühlen auf Basis eines Steuersignals |
| | 4FU | 1 | Sollwertkompensation: Sommer-/Winterkompensation des Sollwerts |
| | 5FU | 1 | Economiser (kostenloses Heizen oder Kühlen in Abhängigkeit vom Zustand der Aussen- und Raumluft) |
| Co | | | Kommunikation (wenn ein Kommunikationsmodul vorhanden ist) |
| KOPIEREN | | | Kopieren kompletter Parametersätze zwischen Betriebs-, Standard- und externem Speicher mit bis zu 4 Speicherplätzen (AEC-PM2) |

Intelligente Fühler und Regler Leicht gemacht!

Qualität - Innovation – Partnerschaft

Vector Controls GmbH
Schweiz

info@vectorcontrols.com

www.vectorcontrols.com

